


Gevarenhuis: OPLOSSINGEN



- 1) Arbeider op het dak (zonder valbeveiliging), valbeveiliging vastgemaakt aan schoorsteen, die geen goed verankeringspunt is.
- 2) Gereedschap dat losligt op het dak – groot risico van vallen.
- 3) Gebroken laddersport – valgevaar.
- 4) Ladder staat op oneffen oppervlak – valgevaar.
- 5) Ladder steunt op nog een oneffen oppervlak – valgevaar.
- 6) Napette (zonder valbeveiliging) leunt uit het raam om het schoon te maken – valgevaar.
- 7) Baas aan de telefoon op bouwplaats. Zijn aandacht is verdeeld en hij zal gevaren niet zo gemakkelijk opmerken.
- 8) Geul (struikelgevaar) niet gemarkeerd.
- 9) Napo gebruikt geen beschermende handschoenen.
- 10) Napo gebruikt de gehoorbeschermers niet.
- 11) Vonken dicht bij brandbare vloeistof – risico van brand.
- 12) Kabel (gerepareerd met tape) levert struikelgevaar op.
- 13) Struikelgevaar door het gereedschap links op de grond (hark).
- 14) Balanceren op een houten kist in plaats van een goede ladder gebruiken – valgevaar.
- 15) Geen beschermende handschoenen dragen.
- 16) Struikelgevaar links in het midden van het gazon.

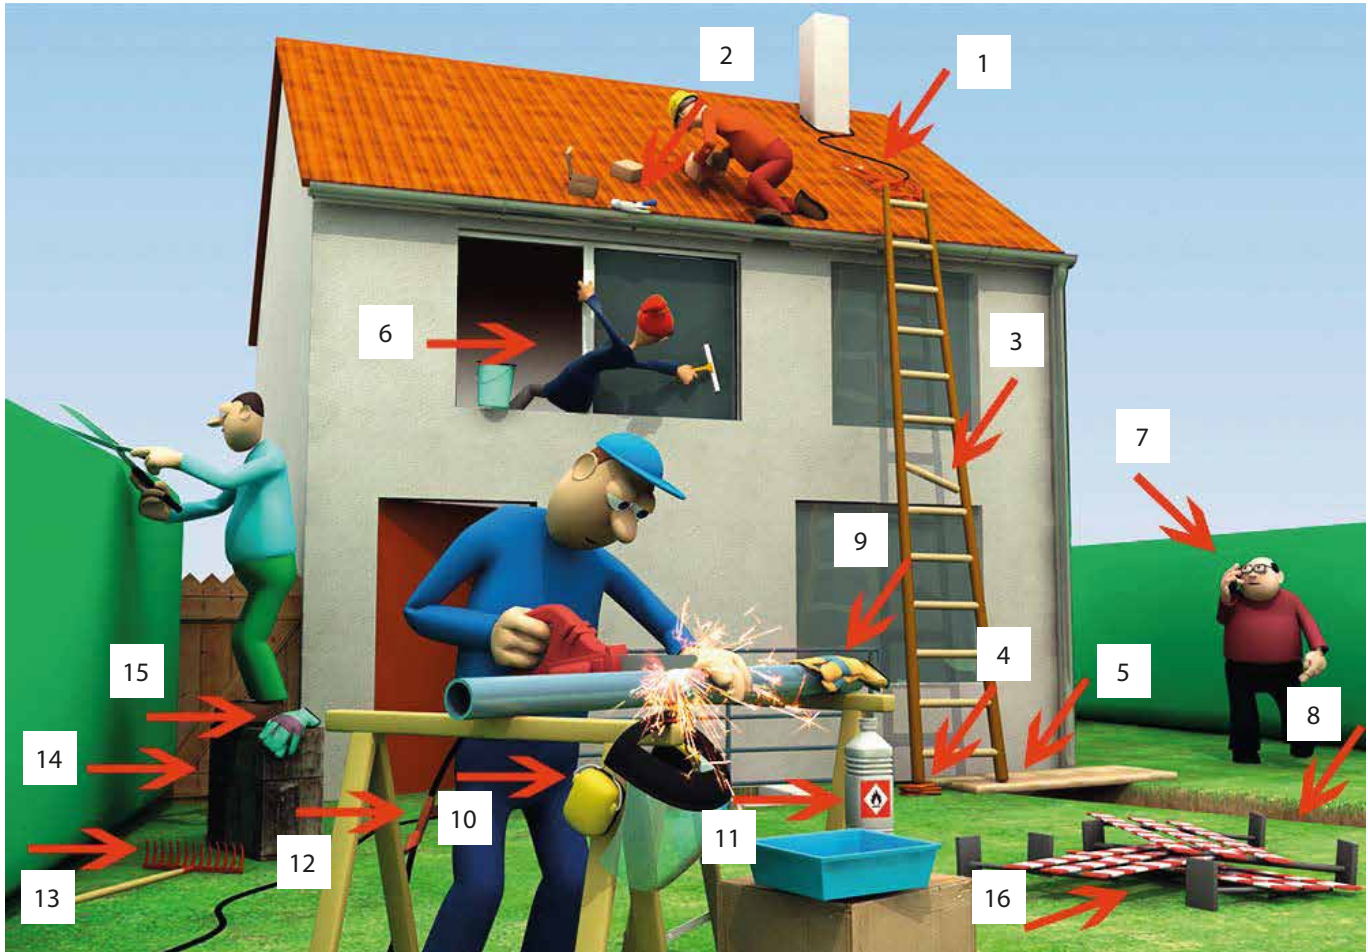